

# תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

## פרטי ההזמנה

שם המזמין : סאינט לקת בע"מ ח.פ. : 513324160  
מענו : ד.נ מנשה, שקד 37862  
תאריך ההזמנה : 17/06/07

## תאור המוצר

שלט חירום  
הדגם הנבדק : B213 שלט חירום צמוד תקרה Class II, IP20, LED  
יצרן : OMEGA  
ארץ יצרן : סין

## פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 17/06/07 הנוטל: המזמין  
כמות במדגם : 1

## מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת צו-יבוא חופשי: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 22 - מנורות: דרישות מיוחדות-מנורות לתאורת חירום, מספטמבר 2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 7 דפים  
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

## מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.  
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE  
שהופקה ע"י: NEMKO בתאריך: 07/06/2017  
TRADE MARK:.....OMEGA  
MODEL/TYPE:.....B213; B216; B219  
TEST REPORT REF. 28/05/2017

הבדיקה בוצעה על 3 דגמים שהובאו ע"י נציג היבואן  
ואין לייחסה לכמות / משלוח כלשהו.

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

תיקון התעודה נעשה לאחר שתעודת CB Certificate עודכנה באתר IEC כנדרש.

2017/08/07

תאריך הפקת תעודה

*Jlc'*

יאן אילייב תפקיד בודק

שם המאשר:

## תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

דף 2 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

### תאור מורחב של המוצר

**תאור:** המוצר הנבדק הינו שלט חירום

דגם- B213, ארץ ייצור- סין.

השלט מיועד לתאורה בעזרת 16 דיודות פולטת אור (LED),

הספק נורות הלד במצב חירום- 1.5W, צריכת הספק בזמן טעינה- 3W.

המנורה מסוג: | 180 | E| A\*\*\* | 1 | X | - מנורת חירום עצמאית רציפה,

הנורות לא ניתנות להחלפה, משך פעולת החירום- 180 דקות.

קיים מחוון טעינה בצבע ירוק, ולחצן TEST.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: < II >

דרגת הגנה מפני אבק ומים: IP20.

טמפרטורת סביבת עבודה:  $ta: +10^{\circ}C \dots +40^{\circ}C$

מעטפת המנורה עשויה: חומר פלסטי, סוכך עשוי חומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1) סוללה, תוצרת- Jinke Wang, דגם- 4xNi-Cd, 4.8V, 900mAh

(2) ממיר חירום.

(3) מודול לד מסומן ב-HT-B216L / C-13214A

(4) מהדקים זכר/נקבה תוצרת- PUTIAN, דגם- CM-10-2-3P, מעבדה מאשרת- VDE.

הבדיקה חלה גם על הדגמים הבאים:

דגם- B216 שלט חירום המיועד להתקנה צמוד קיר/תקרה.

המנורה מסוג: | 180 | E| A\*\*\* | 1 | X | - מנורת חירום עצמאית רציפה,

הנורות לא ניתנות להחלפה, משך פעולת החירום- 180 דקות.

קיים מחוון טעינה בצבע ירוק, ולחצן TEST.

השלט מיועד לתאורה בעזרת 16 דיודות פולטת אור (LED),

הספק נורות הלד במצב חירום- 1.5W, צריכת הספק בזמן טעינה- 4W.

## תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

דף 3 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

(1) סוללה, תוצרת- Jinke Wang, דגם- 4xNi-Cd, 4.8V, 600mAh.

(2) ממיר חירום.

(3) מודול לד מסומן ב-HT-B216L / C-13214A

דגם- B219 שלט חירום המיועד להתקנה שקועה בתוך גומחה.

המנורה מסוג: | 180 | E | A\*\*\* | 1 | X | - מנורת חירום עצמאית רציפה,

הנורות לא ניתנות להחלפה, משך פעולת החירום- 180 דקות.

קיים מחוון טעינה בצבע ירוק, ולחצן TEST.

השלט מיועד לתאורה בעזרת 16 דיודות פולטת אור (LED),

הספק נורות הלד במצב חירום- 1.5W, צריכת הספק בזמן טעינה- 4W.

(1) סוללה, תוצרת- Jinke Wang, דגם- 3xNi-Cd, 3.6V, 900mAh.

(2) ממיר חירום.

(3) מודול לד מסומן ב-HT-B216L / C-13214A

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה.






תמונות מצורפות:



# תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

דף 4 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

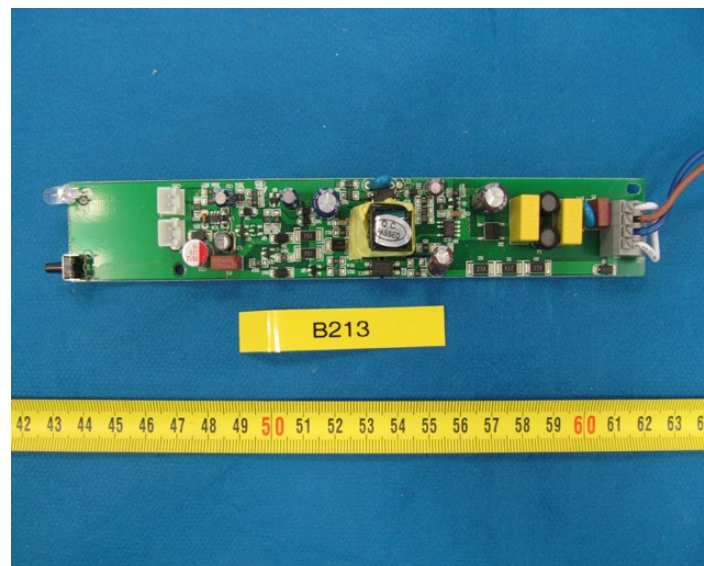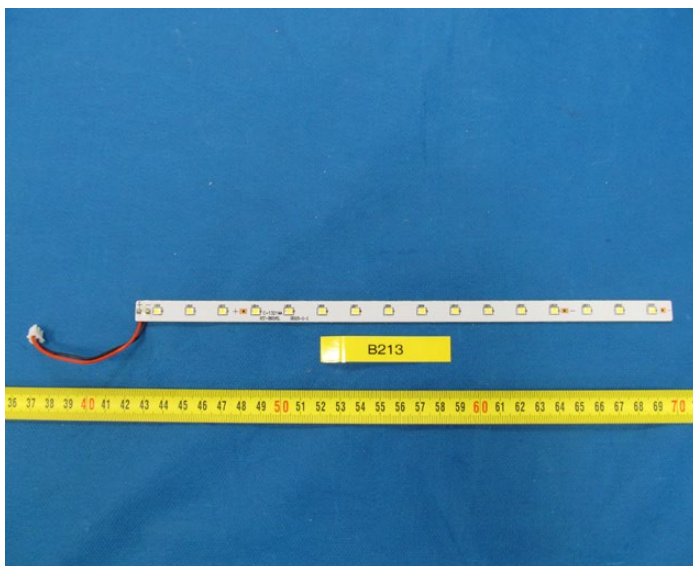
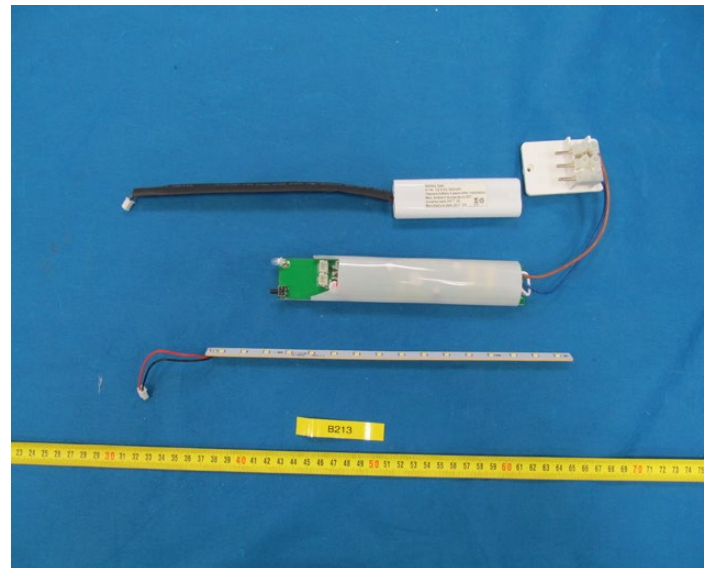
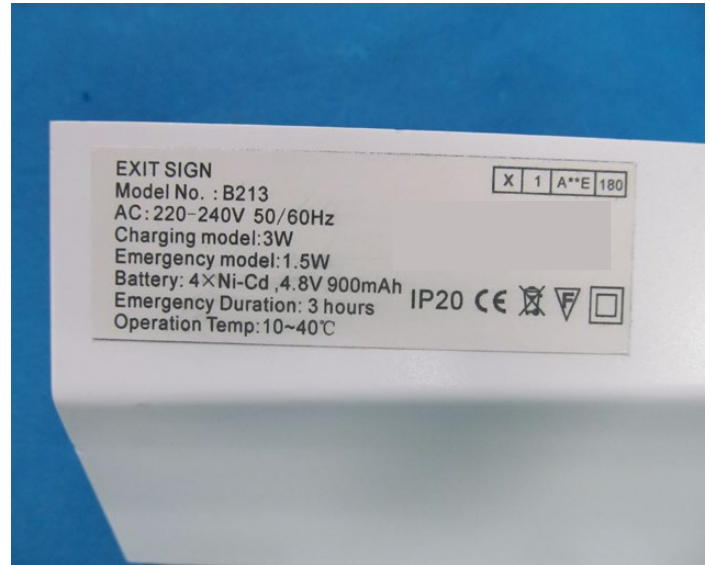
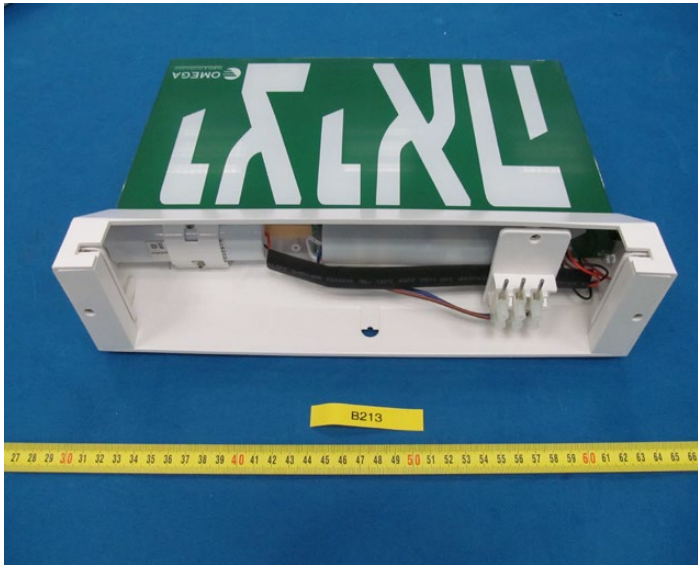




# תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 7

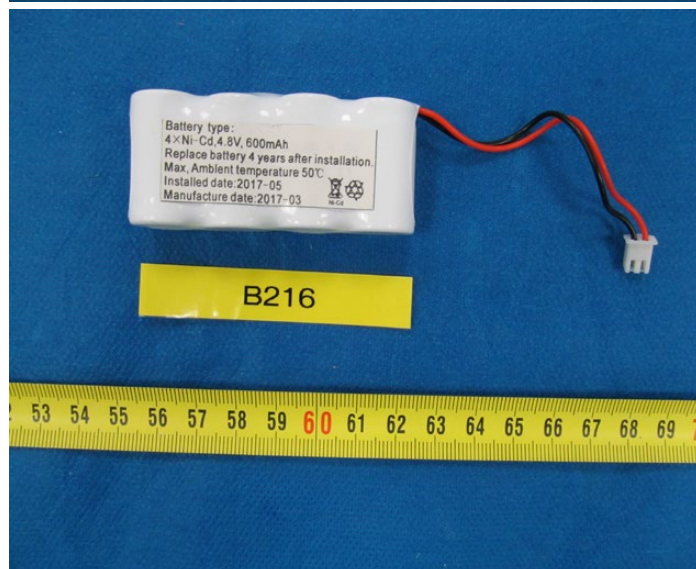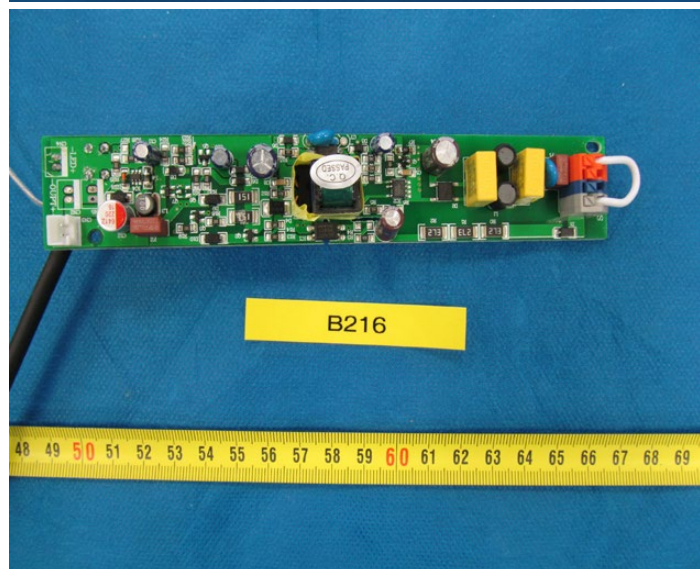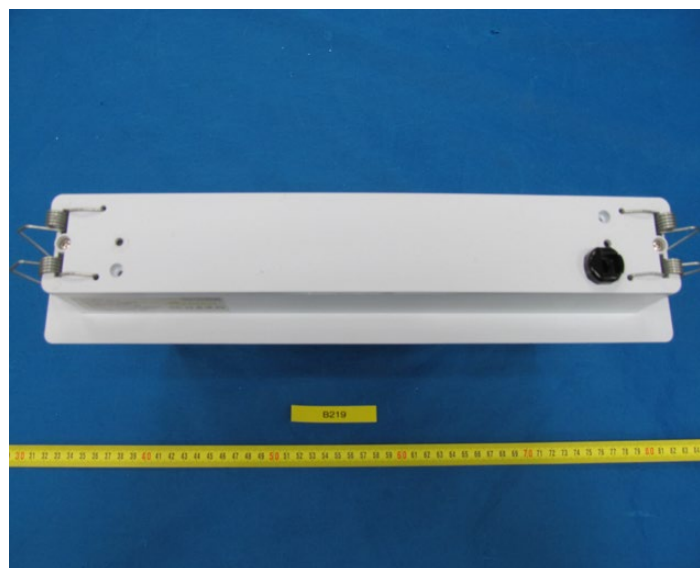
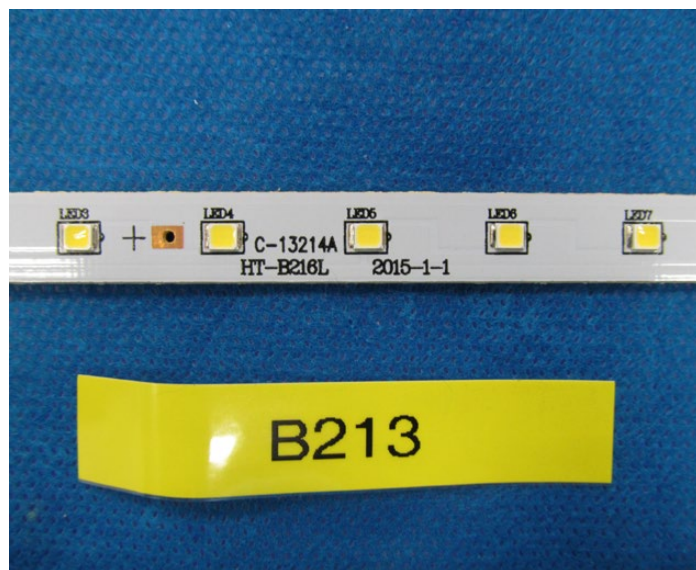




# תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

דף 6 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

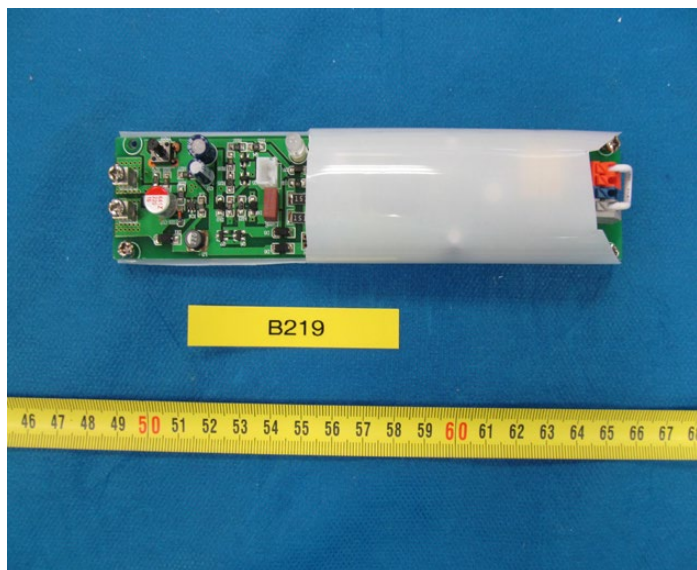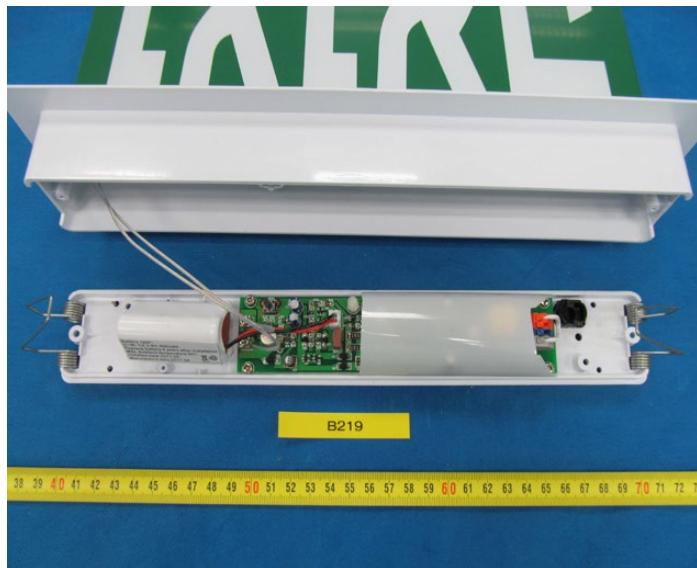

## תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

דף 7 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

| מספר סעיף | תאור סעיף                           | ליקויים | מסקנה   |
|-----------|-------------------------------------|---------|---------|
| 22.2      | הוראות בדיקה כלליות (סעיף 0.3)      |         | מתאים   |
| 22.5      | סימון (פרק 3)                       |         | מתאים   |
| 22.8      | אמצעי הארקה (פרק 7)                 |         | לא ישים |
| 22.10     | תיול פנימי וחיצוני (פרק 5)          |         | מתאים   |
| 22.11     | הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8)         |         | מתאים   |
| 22.14     | התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10) |         | מתאים   |

סוף תעודת הבדיקה