

תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : סאינט לקת בע"מ ח.פ. : 513324160
מענו : ד.נ מנשה, שקד 37862
תאריך ההזמנה : 17/06/07

תאור המוצר

שלט חירום
הדגם הנבדק : B213 שלט חירום צמוד תקרה Class II, IP20, LED
יצרן : OMEGA
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 17/06/07 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת צו-יבוא חופשי: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 22 - מנורות: דרישות מיוחדות-מנורות לתאורת חירום, מספטמבר 2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 7 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE
שהופקה ע"י: NEMKO בתאריך: 07/06/2017
TRADE MARK:.....OMEGA
MODEL/TYPE:.....B213; B216; B219
TEST REPORT REF. 28/05/2017

הבדיקה בוצעה על 3 דגמים שהובאו ע"י נציג היבואן
ואין לייחסה לכמות / משלוח כלשהו.

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

תיקון התעודה נעשה לאחר שתעודת CB Certificate עודכנה באתר IEC כנדרש.

2017/08/07

תאריך הפקת תעודה

Jlc

יאן אילייב תפקיד בודק

שם המאשר:

תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

דף 2 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק הינו שלט חירום

דגם- B213, ארץ ייצור- סין.

השלט מיועד לתאורה בעזרת 16 דיודות פולטת אור (LED),

הספק נורות הלד במצב חירום- 1.5W, צריכת הספק בזמן טעינה- 3W.

המנורה מסוג: | 180 | E| A*** | 1 | X | - מנורת חירום עצמאית רציפה,

הנורות לא ניתנות להחלפה, משך פעולת החירום- 180 דקות.

קיים מחוון טעינה בצבע ירוק, ולחצן TEST.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: < II >

דרגת הגנה מפני אבק ומים: IP20.

טמפרטורת סביבת עבודה: $ta: +10^{\circ}C \dots +40^{\circ}C$

מעטפת המנורה עשויה: חומר פלסטי, סוכך עשוי חומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1) סוללה, תוצרת- Jinke Wang, דגם- 4xNi-Cd, 4.8V, 900mAh

(2) ממיר חירום.

(3) מודול לד מסומן ב-HT-B216L / C-13214A

(4) מהדקים זכר/נקבה תוצרת- PUTIAN, דגם- CM-10-2-3P, מעבדה מאשרת- VDE.

הבדיקה חלה גם על הדגמים הבאים:

דגם- B216 שלט חירום המיועד להתקנה צמוד קיר/תקרה.

המנורה מסוג: | 180 | E| A*** | 1 | X | - מנורת חירום עצמאית רציפה,

הנורות לא ניתנות להחלפה, משך פעולת החירום- 180 דקות.

קיים מחוון טעינה בצבע ירוק, ולחצן TEST.

השלט מיועד לתאורה בעזרת 16 דיודות פולטת אור (LED),

הספק נורות הלד במצב חירום- 1.5W, צריכת הספק בזמן טעינה- 4W.

תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

דף 3 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

(1) סוללה, תוצרת- Jinke Wang, דגם- 4xNi-Cd, 4.8V, 600mAh

(2) ממיר חירום.

(3) מודול לד מסומן ב-HT-B216L / C-13214A

דגם- B219 שלט חירום המיועד להתקנה שקועה בתוך גומחה.

המנורה מסוג: | 180 | E | A** | 1 | X | - מנורת חירום עצמאית רציפה,

הנורות לא ניתנות להחלפה, משך פעולת החירום- 180 דקות.

קיים מחוון טעינה בצבע ירוק, ולחצן TEST.

השלט מיועד לתאורה בעזרת 16 דיודות פולטת אור (LED),

הספק נורות הלד במצב חירום- 1.5W, צריכת הספק בזמן טעינה- 4W.

(1) סוללה, תוצרת- Jinke Wang, דגם- 3xNi-Cd, 3.6V, 900mAh

(2) ממיר חירום.

(3) מודול לד מסומן ב-HT-B216L / C-13214A

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה.





תמונות מצורפות:



תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

דף 4 מתוך 7




בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

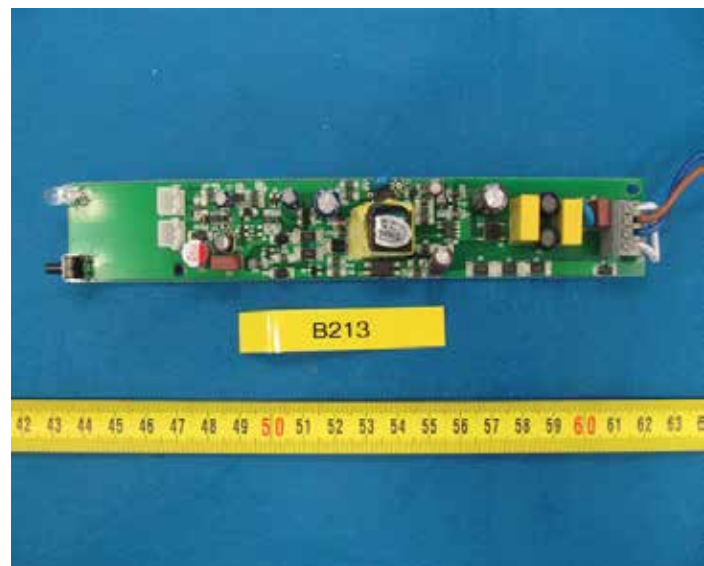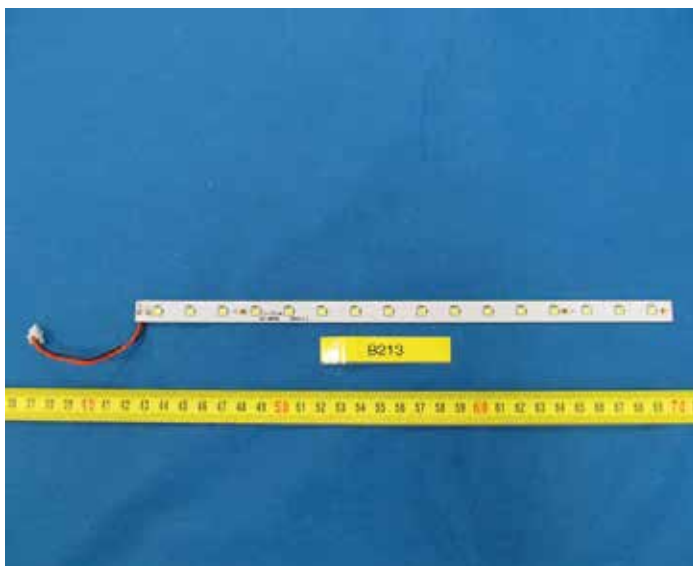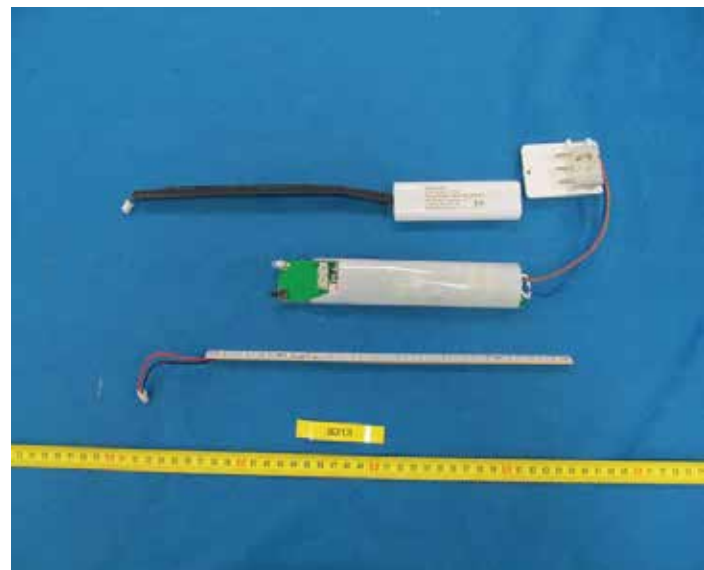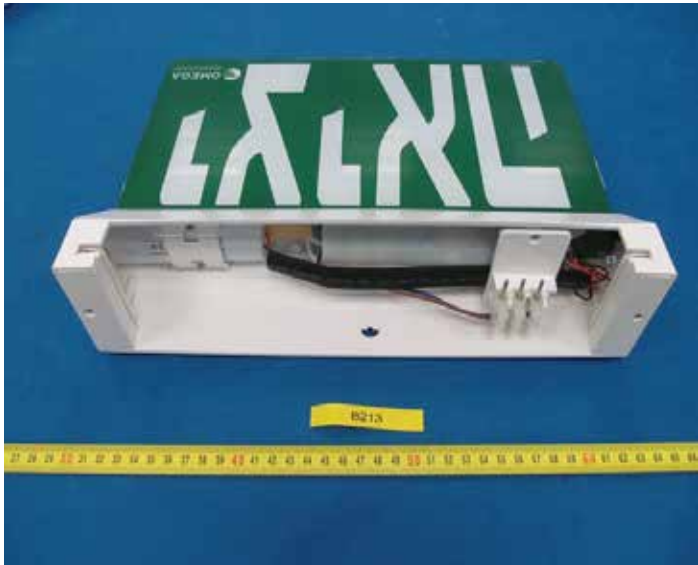

תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953


דף 5 מתוך 7

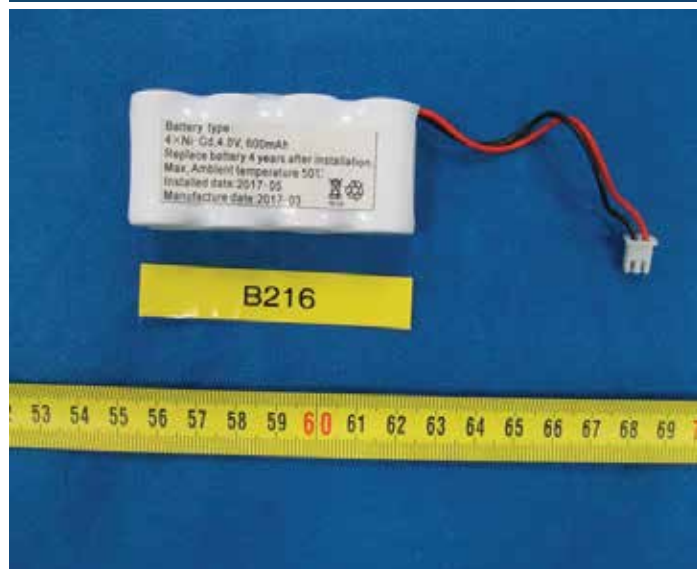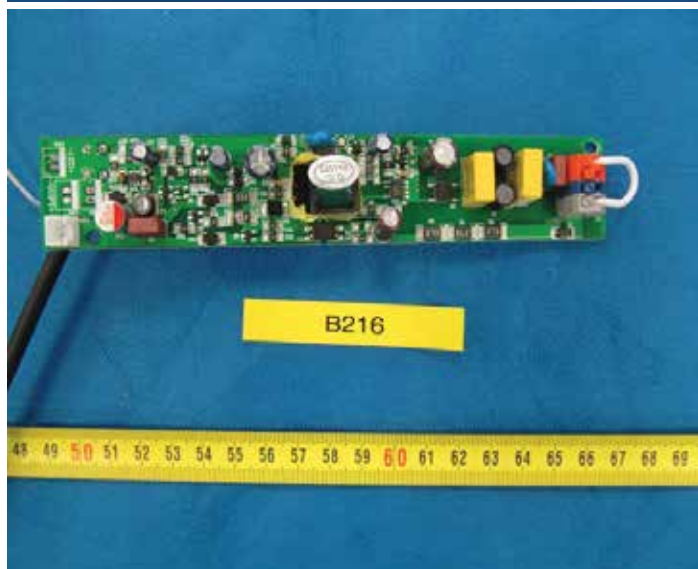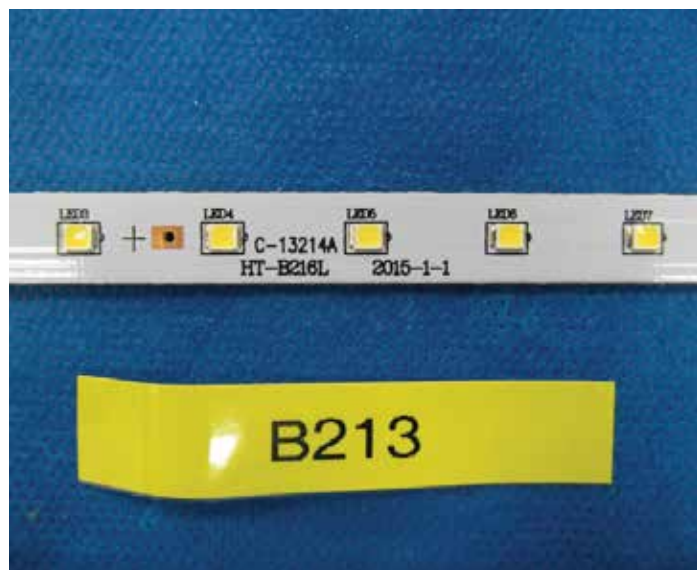

תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

דף 6 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

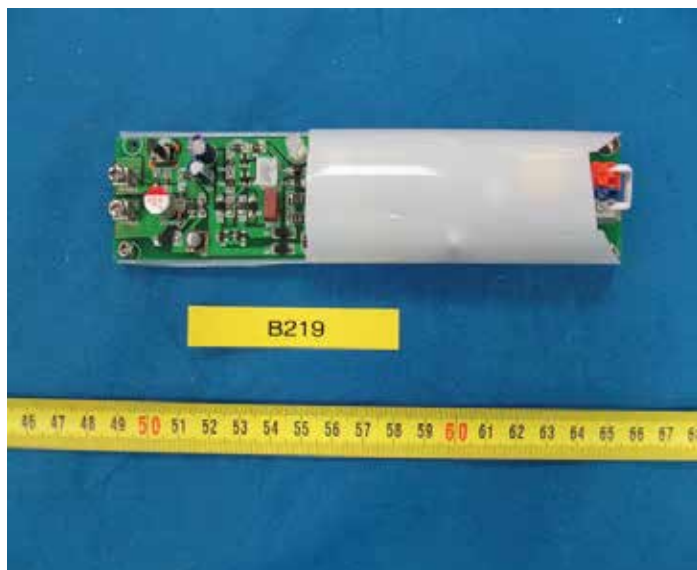

תעודת מתקנת 9772301438/1 לתעודה 9772301438

דף 7 מתוך 7

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
22.2	הוראות בדיקה כלליות (סעיף 0.3)		מתאים
22.5	סימון (פרק 3)		מתאים
22.8	אמצעי הארקה (פרק 7)		לא ישים
22.10	תיול פנימי וחיצוני (פרק 5)		מתאים
22.11	הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8)		מתאים
22.14	התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10)		מתאים

סוף תעודת הבדיקה